
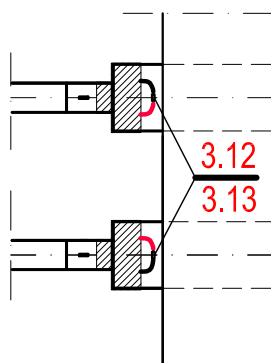


Szczegół wyprowadzenia drutów alarmowych spod pokryw końcowych w pomieszczeniu węzła

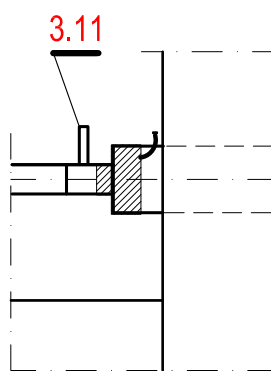

## OZNACZENIA

- Przewód sygnalizacyjny miedziany ocynowany
- Przewód sygnalizacyjny miedziany
- nn Spięcie przewodów alarmowych w pomieszczeniu węzła

## UWAGA

1. Przewody sygnalizacyjne wyprowadzone w węźle spod pokryw końcowych połączyć konektorami przez zaciśnięcie i lutowanie



**Zakład Usług Projektowych**

Zamawiający	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o. - Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135						
Tytuł projektu	Przyłącza ciepłownicze do budynków przy ul. Marzanki 22-40, 42-44 i przy ul. Opawskiej 12-14						
Tytuł rys.	Schemat instalacji alarmowej						
	Imię i nazwisko	Nr. upraw.	Specjalność	Podpis	Data	Skala	Nr. umowy
PROJEKTANT	mgr inż. J. Bania	793/01	Sieci zewnętrzne		02.2019		U9.4/2018
WYKONAŁ	mgr inż. J. Bania	793/01	Sieci zewnętrzne		Nr. rys.		Nr. kol.
					4 - 9.4/18		4