
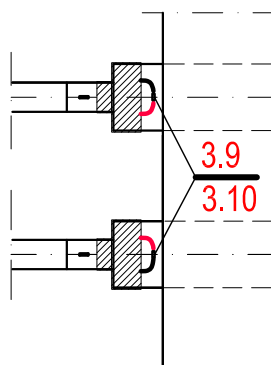


OZNACZENIA

Szczegół wyprowadzenia drutów alarmowych spod pokryw końcowych w pomieszczeniu węzła

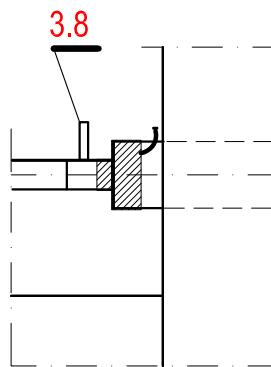

- Przewód sygnalizacyjny miedziany ocynowany
- - - Przewód sygnalizacyjny miedziany
- n n Spięcie przewodów alarmowych w pomieszczeniu węzła

UWAGA

1. Przewody sygnalizacyjne wyprowadzone w węźle spod pokryw końcowych połączyć konektorami przez zaciśnięcie i lutowanie

		<h3>Zakład Usług Projektowych</h3>					
Zamawiający		Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o. - Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135					
Tytuł projektu		Przyłącze ciepłownicze do budynku przy ul. Paulińskiej 7					
Tytuł rys.		<h3>Schemat instalacji alarmowej</h3>					
	Imię i nazwisko	Nr. upraw.	Specjalność	Podpis	Data	Skala	Nr.umowy
PROJEKTANT	mgr inż. J.Bania	793/01	Sieci zewnętrzne		03.2019		U9.2/2018
WYKONAŁ	mgr inż. J.Bania	793/01	Sieci zewnętrzne		Nr.rys		Nr.kol.
				4 - 9.2/18		4	