



wykop roboczy w miejscu spawania i odgałęzień

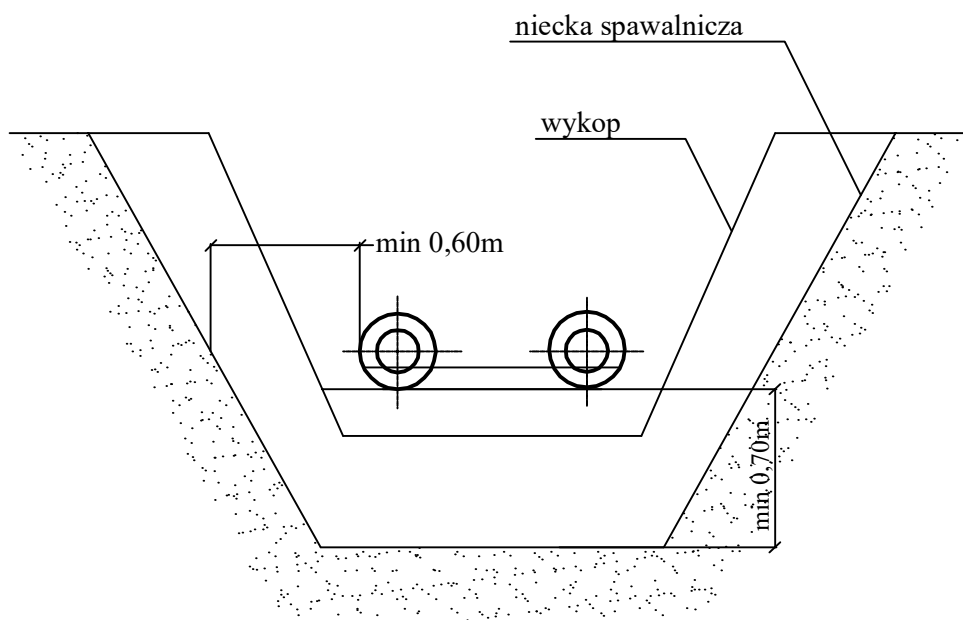

UWAGA:

- Stopień zagęszczenia piasku nie większy niż 94 %
- W miejscach wykonywania spawów wykop należy poszerzyć i pogłębić
- Rysunek dotyczy terenu bez szkód górniczych
- Opracowane w oparciu o dane katalogowe firmy ZPU Międzyrzecz

Dz	A _{min.}	L _{min.}
90	150	630
110	150	670
125	150	700
140	150	730
160	150	770
200	150	850
225	200	950
250	200	1000
315	200	1130
400	200	1300
450	200	1400

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis	 EKO-WILMAR s p. z o.o. ul. Gagarina 3/15 44-100 Gliwice
Projektował	Grażyna Wilk	791/01	06.2019		
Wykonał	Jakub Wilk		06.2019		
Sprawdził					
Faza	Obiekt: <i>Przyłącze sieci ciepłej w/p do budynku mieszkalnego przy ul.J.Śliwki 34 w Gliwicach.</i> Tytuł rysunku: <i>Przekrój przez wykop</i>				Inwestor <i>PEC Gliwice</i> <i>44-100 Gliwice</i> <i>ul. Królewskiej Tamy 135</i> Nr rysunku <i>SC-20/19/04</i>
<i>P.B.-W.</i>					
Nr projektu: <i>SC-20/19</i>					
Podziałka:					
Niniejszy rysunek techniczny jest własnością "Eko-Wilmar" Sp. z o.o. . Kopiowanie, wykorzystywanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.					