

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

PU.7021.14.6.2019

Gliwice, 28.01.2019 r.

nr kor. UM.128192.2019/KF



**ZAKŁAD USŁUG
PROJEKTOWYCH
- SIECI UZBROJENIA TERENU
JANUSZ BANIA
ul. PROF. WŁADYSŁAWA
TATARKIEWICZA 15A/ 6
41-819 ZABRZE**

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

*Godziny pracy Urzędu
Miejskiego:
poniedziałek - środa:
8:00 - 16:00;
czwartek: 8:00 - 17:00;
piątek: 8:00 - 15:00*

**Wydział
Przedsięwzięć
Gospodarczych
i Usług
Komunalnych**

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 238 54 21
Fax +48 32 238 54 21
pu@um.gliwice.pl

W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: PU.7021.14.6.2019

Dotyczy: uzgodnienia trasy projektowanego przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Hutniczej 3 w Gliwicach.

W odpowiedzi na pismo nr ZUP/U9.3/01/2018 w sprawie jak wyżej, Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych informuje, że w zakresie oświetlenia uzgadnia budowę przyłącza wskazaną na dołączonym planie zagospodarowania w miejscach skrzyżowania i zbliżeń do infrastruktury oświetleniowej poprzez:

- prowadzenie wszelkich prac w pobliżu infrastruktury oświetleniowej zgodnie z obowiązującymi normami PN-E-05100; NSEP-E-004 i przepisami B.H.P.,
- zachowanie odległości poziomej od skrajni osi słupa oświetleniowego tak, aby nie uległ on uszkodzeniu lub zniszczeniu,
- wykonywanie prac w rejonie występowania infrastruktury oświetleniowej ręcznie, w sposób nie naruszający istniejących kabli zasilających oświetlenie oraz słupów i opraw,
- zabezpieczenie kabli zasilających oświetlenie uliczne w miejscach skrzyżowań na szerokości wykopu komory przewiertowej rurą osłonową dwudzielną Arot typu A 110 PS w kolorze niebieskim, wloty rur należy uszczelnić pianką poliuretanową,
- zlecenie płatnego **nadzoru branżowego** na czas prowadzenia prac ziemnych w pobliżu urządzeń oświetleniowych firmie Tauron Dystrybucja S.A. (tel. 798 013 268) zajmującej się bieżącym utrzymaniem oświetlenia stanowiącego własność tej firmy ,

- niezwłoczne powiadomienie tutejszego Wydziału w razie uszkodzenia lub zniszczenia słupa oświetleniowego, oprawy lub kabla oraz niezwłoczne naprawienie szkody, przy czym, całkowity koszt naprawy lub wymiany punktu oświetleniowego, oprawy lub kabla pokryje wykonawca działający w imieniu inwestora.

Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych informuje, że jest administratorem kolektorów głównych kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasach drogowych, natomiast skrzyżowania z przyłączami kanalizacji deszczowej lub wewnętrzną kanalizacją deszczową i wejścia w teren należy uzgadniać z indywidualnymi właścicielami /działka nr 50, 51 obręb Kolej/.

Jednocześnie w zakresie kanalizacji deszczowej uzgadniamy trasę przyłącza sieci cieplnej pod następującymi warunkami:

- przed przystąpieniem do robót wykonać przekopy kontrolne, z których wynikać winno faktyczne zagłębienie istniejących kanałów deszczowych, w tym przyłączy do wpustów ulicznych,
- wszelkie prace wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących kolektorów deszczowych należy wykonywać w sposób nie naruszający konstrukcji w/w istniejących urządzeń odwadniających,
- projektowane przyłącza należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia,
- w przypadku zaistnienia awarii przykanalików i kolektorów deszczowych w wyniku prowadzonych prac remontowych, wykonawca zobowiązany jest do jej niezwłocznego usunięcia. Prace należy wykonać pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy,
- skrzyżowania z siecią kanalizacji deszczowej lub wewnętrzną kanalizacją deszczową i wejścia w teren należy uzgadniać z indywidualnymi właścicielami,
- należy zachować warunki techniczne zbliżeń poziomych do istniejących urządzeń odwadniających zgodnie z obowiązującą normą.

W przypadku uszkodzenia w/w urządzeń wykonawca zobowiązany jest do usunięcia uszkodzeń na własny koszt,

- przy wykonaniu przekroczeń o przystąpieniu do prac należy powiadomić tutejszy Wydział,
- powyższe warunki ważne są na okres dwóch lat od daty nin. pisma.

Jednocześnie tutejszy Wydział informuje, że należy zachować warunki techniczne zbliżeń poziomych do istniejących urządzeń odwadniających zgodnie z obowiązującą normą. W przypadku uszkodzenia w/w urządzeń wykonawca zobowiązany jest do usunięcia uszkodzeń na własny koszt.

Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych informuje, że aktualny przebieg kanalizacji deszczowej znajduje się w zasobach geodezyjnych i kartograficznych Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że tutejszy Wydział nie dysponuje dodatkową aktualizacją bądź inwentaryzacją uzbrojenia w zakresie kanalizacji deszczowej i punktów oświetlenia ulicznego. Przebiegi istniejącego uzbrojenia w/w winny zostać zaktualizowane przez uprawnionego geodetę w oparciu o stany faktyczne.

Z-ca Naczelnika Wydziału
mgr inż. Roksana Burzak

Otrzymują:

- a. Adresat
- b. a/a PU

Załącznik:


- Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych,
- Plan zagospodarowania terenu – zwrot 1 egz.

Przygotowała:

Małgorzata Sobusik (kanalizacja deszczowa) tel. 32 239 11 17.
Kamila Ferenc (oświetlenie uliczne) tel. 32 239 11 10.

mgr inż. Janusz BANIA
upr. bud. b/o do projektowania
w spec. instalacyjnej w zakresie:
sieci instalacji urządzeń: wod-kan.,
ciepłotek. i gazowych
nr ewid. 793701 UW Katowice

49

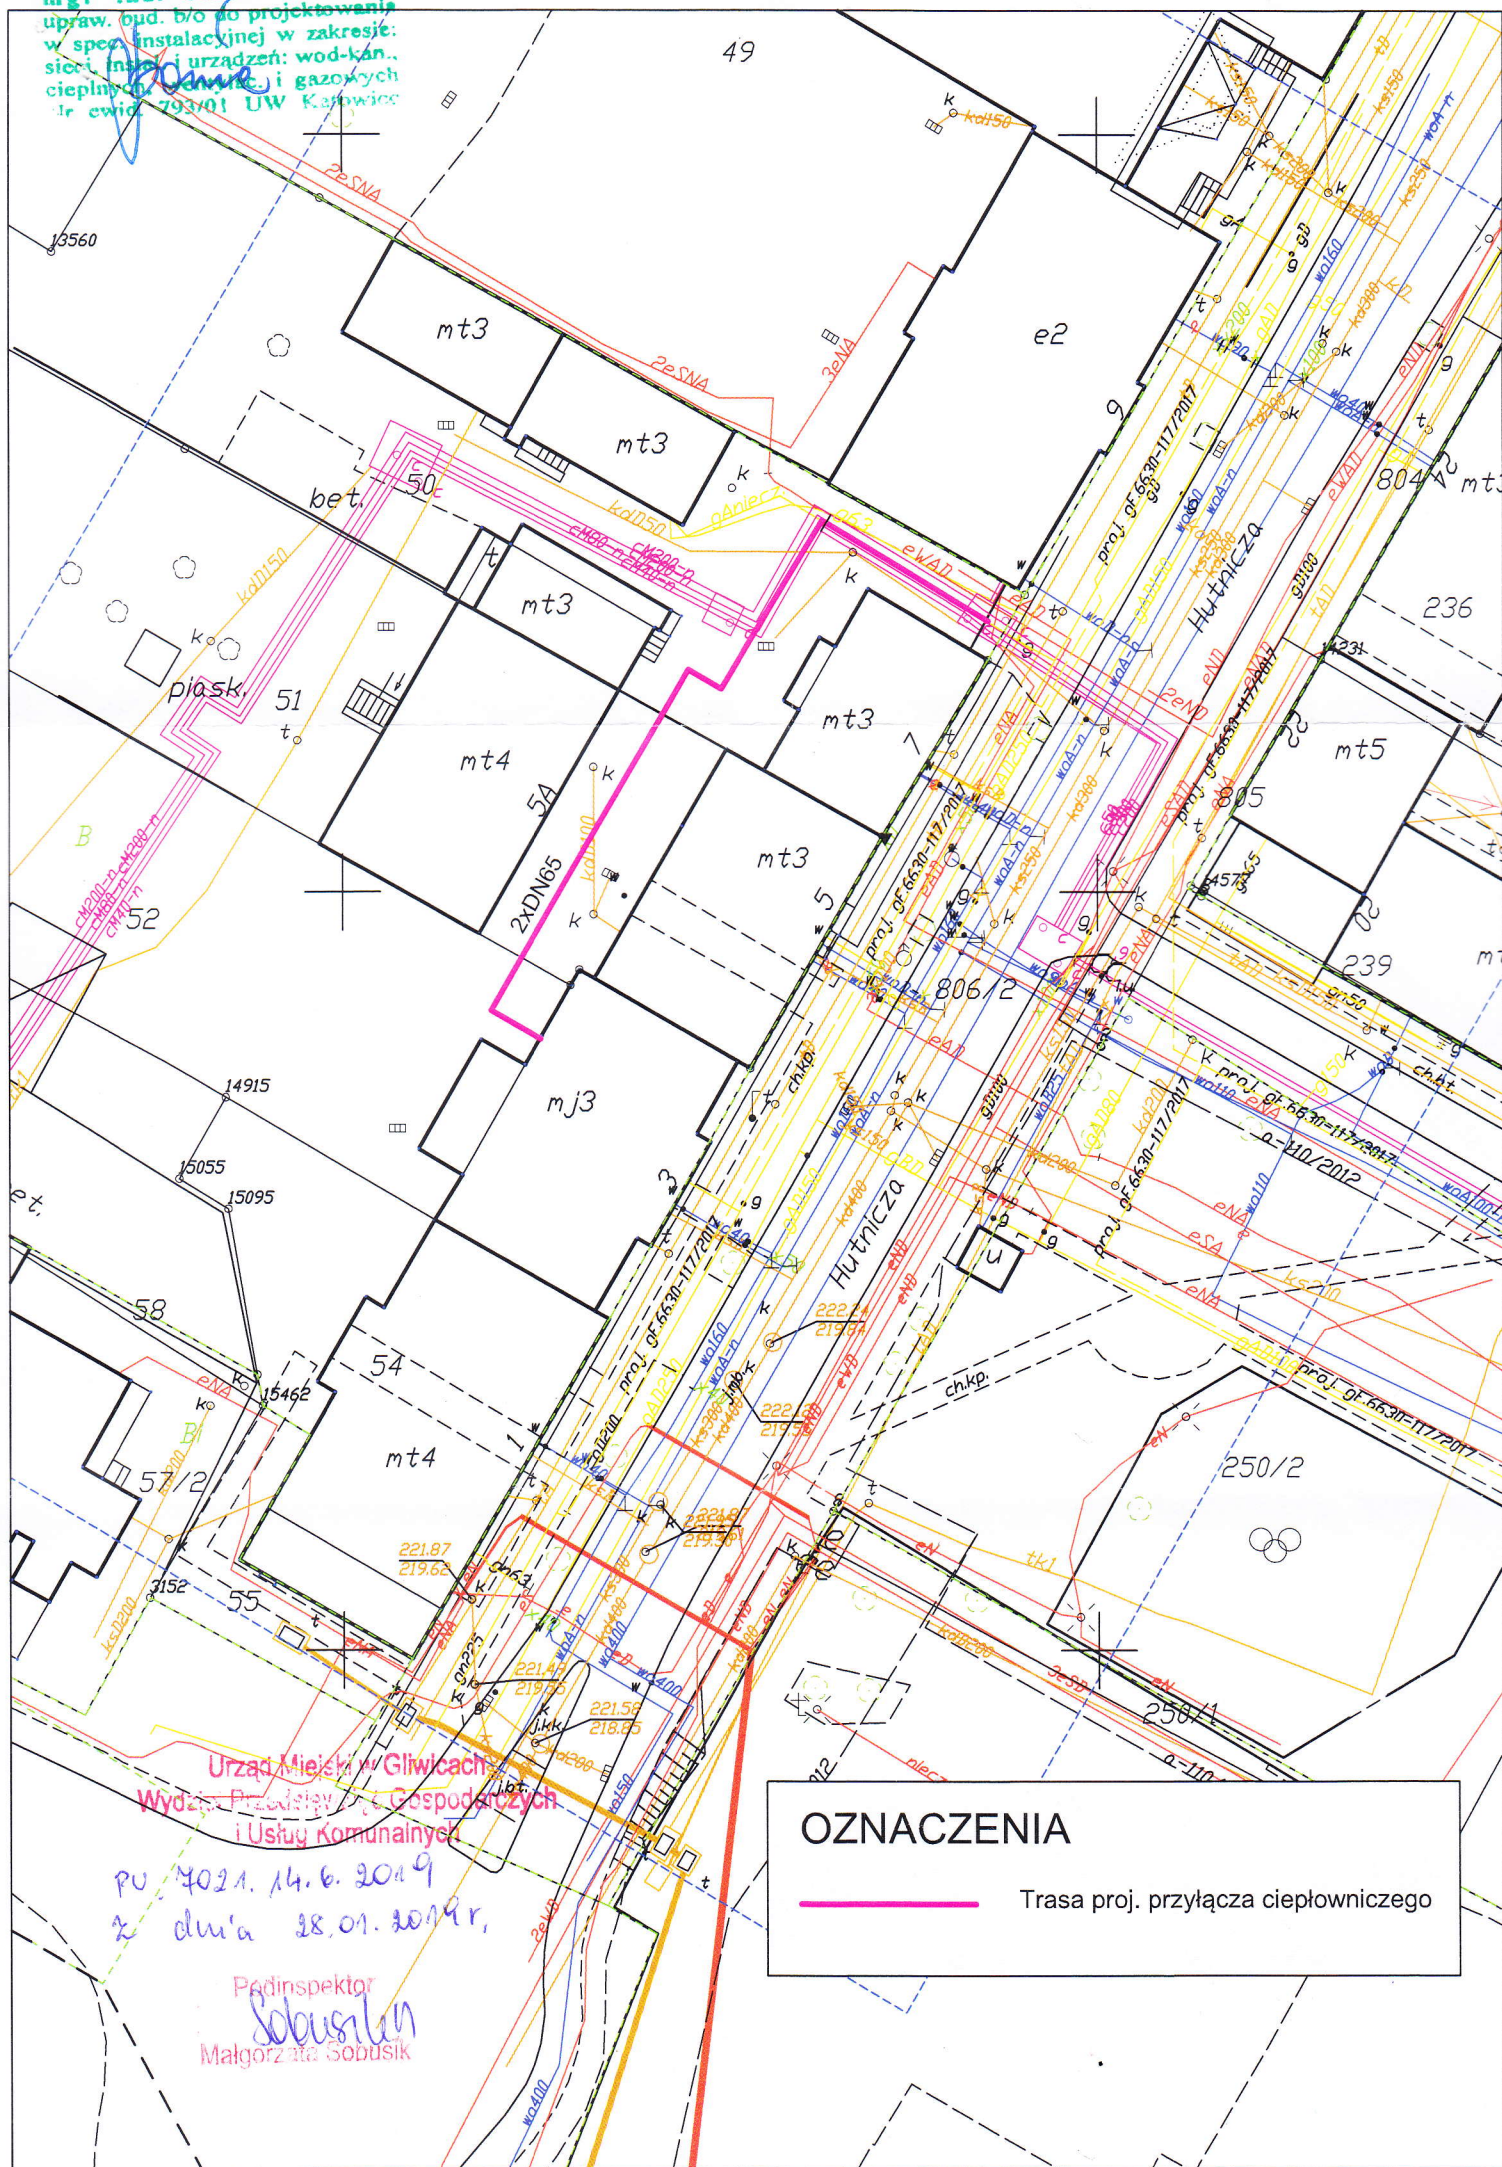

OZNACZENIA

Trasa proj. przyłącza ciepłowniczego