

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

**Gazownia w Gliwicach**

ul. Rolników 447, 44-141 Gliwice  
tel. 32 331 49 95, faks 32 331 50 00  
marek.mielnik@psgaz.pl  
krystian.rzezniczek@psgaz.pl

**Zakład Usług Projektowych  
Sieci uzbrojenia terenu**

mgr inż. Janusz Bania  
ul. Władysława Tatarkiewicza 15A/6  
41-819 Zabrze

Wasz znak: ZUP/U9.3/02/2018  
Nasz znak: 0159.463.054.0274.160057350.19

Gliwice, 21.01.2019

Dotyczy: naniesienia sieci gazowej dla potrzeb wykonania projektu budowy przyłącza ciepłowniczego przy ulicy Hutniczej 3 w Gliwicach.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 14.01.2019 informujemy, że w zakresie opracowania naniesiono czynną sieć gazową niskiego ciśnienia stal/PE. Kolorem zielonym wysowano przebieg projektowanej sieci gazowej niskiego ciśnienia PE w fazie realizacji. Projekt: I-PROJEKT, Łukasz Kłak, ul. Czajki 3/XII, 44-122 Gliwice

Informujemy, że przy wszelkich planowanych pracach projektowych i wykonawczych w obrębie wykazanej sieci gazowej należy zachować przepisowe odległości od wykazanych gazociągów;


- poziome zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013, (Dziennik Ustaw z dn. 04.06.2013, poz. 640) załącznik nr 3,
  - tabela nr 2 dla gazociągów stalowych.
  - tabela nr 3 dla gazociągów PE.
- pionowe zgodnie z PN-91/M-34501

Z uwagi na to, że prace będą prowadzone w pobliżu naszych urządzeń Inwestor przed ich rozpoczęciem winien skontaktować się z Gazownią w Gliwicach celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami. Nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który Inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

**Wykopy w pobliżu naszych urządzeń prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.** Sposób zabezpieczeń miejsca kolizji gazociągu z planowanym rurociągiem zostanie ustalony na placu budowy po ich odkryciu i dokonaniu oględzin przez naszego pracownika podczas pełnionego nadzoru. Przed zasypaniem wykopu należy bezwzględnie uzyskać pozytywną opinię naszego przedstawiciela.

W zakresie opracowania nie występują gazociągi średniego oraz podwyższonego średniego i wysokiego ciśnienia – w obsłudze Działu Zarządzania Majątkiem Sieciowym - Sekcji Ewidencji Majątku i Uzgodnień w Zabrzu.

Z poważaniem


KIEROWNIK  
Gazownia w Glińcu  
  
Marcin Króczek

Cennik poz. 5.3.1.1

1x85.00PLN + VAT

mgr inż. Janusz BANIA  
 upraw. bud. pło do projektowania  
 w spec. instalacji w zakresie:  
 sieci, instal. urządzeń: wod-kan.,  
 ciepłych, wentylac. i gazowych  
 ewid. 793/01 UJW Katowice

49

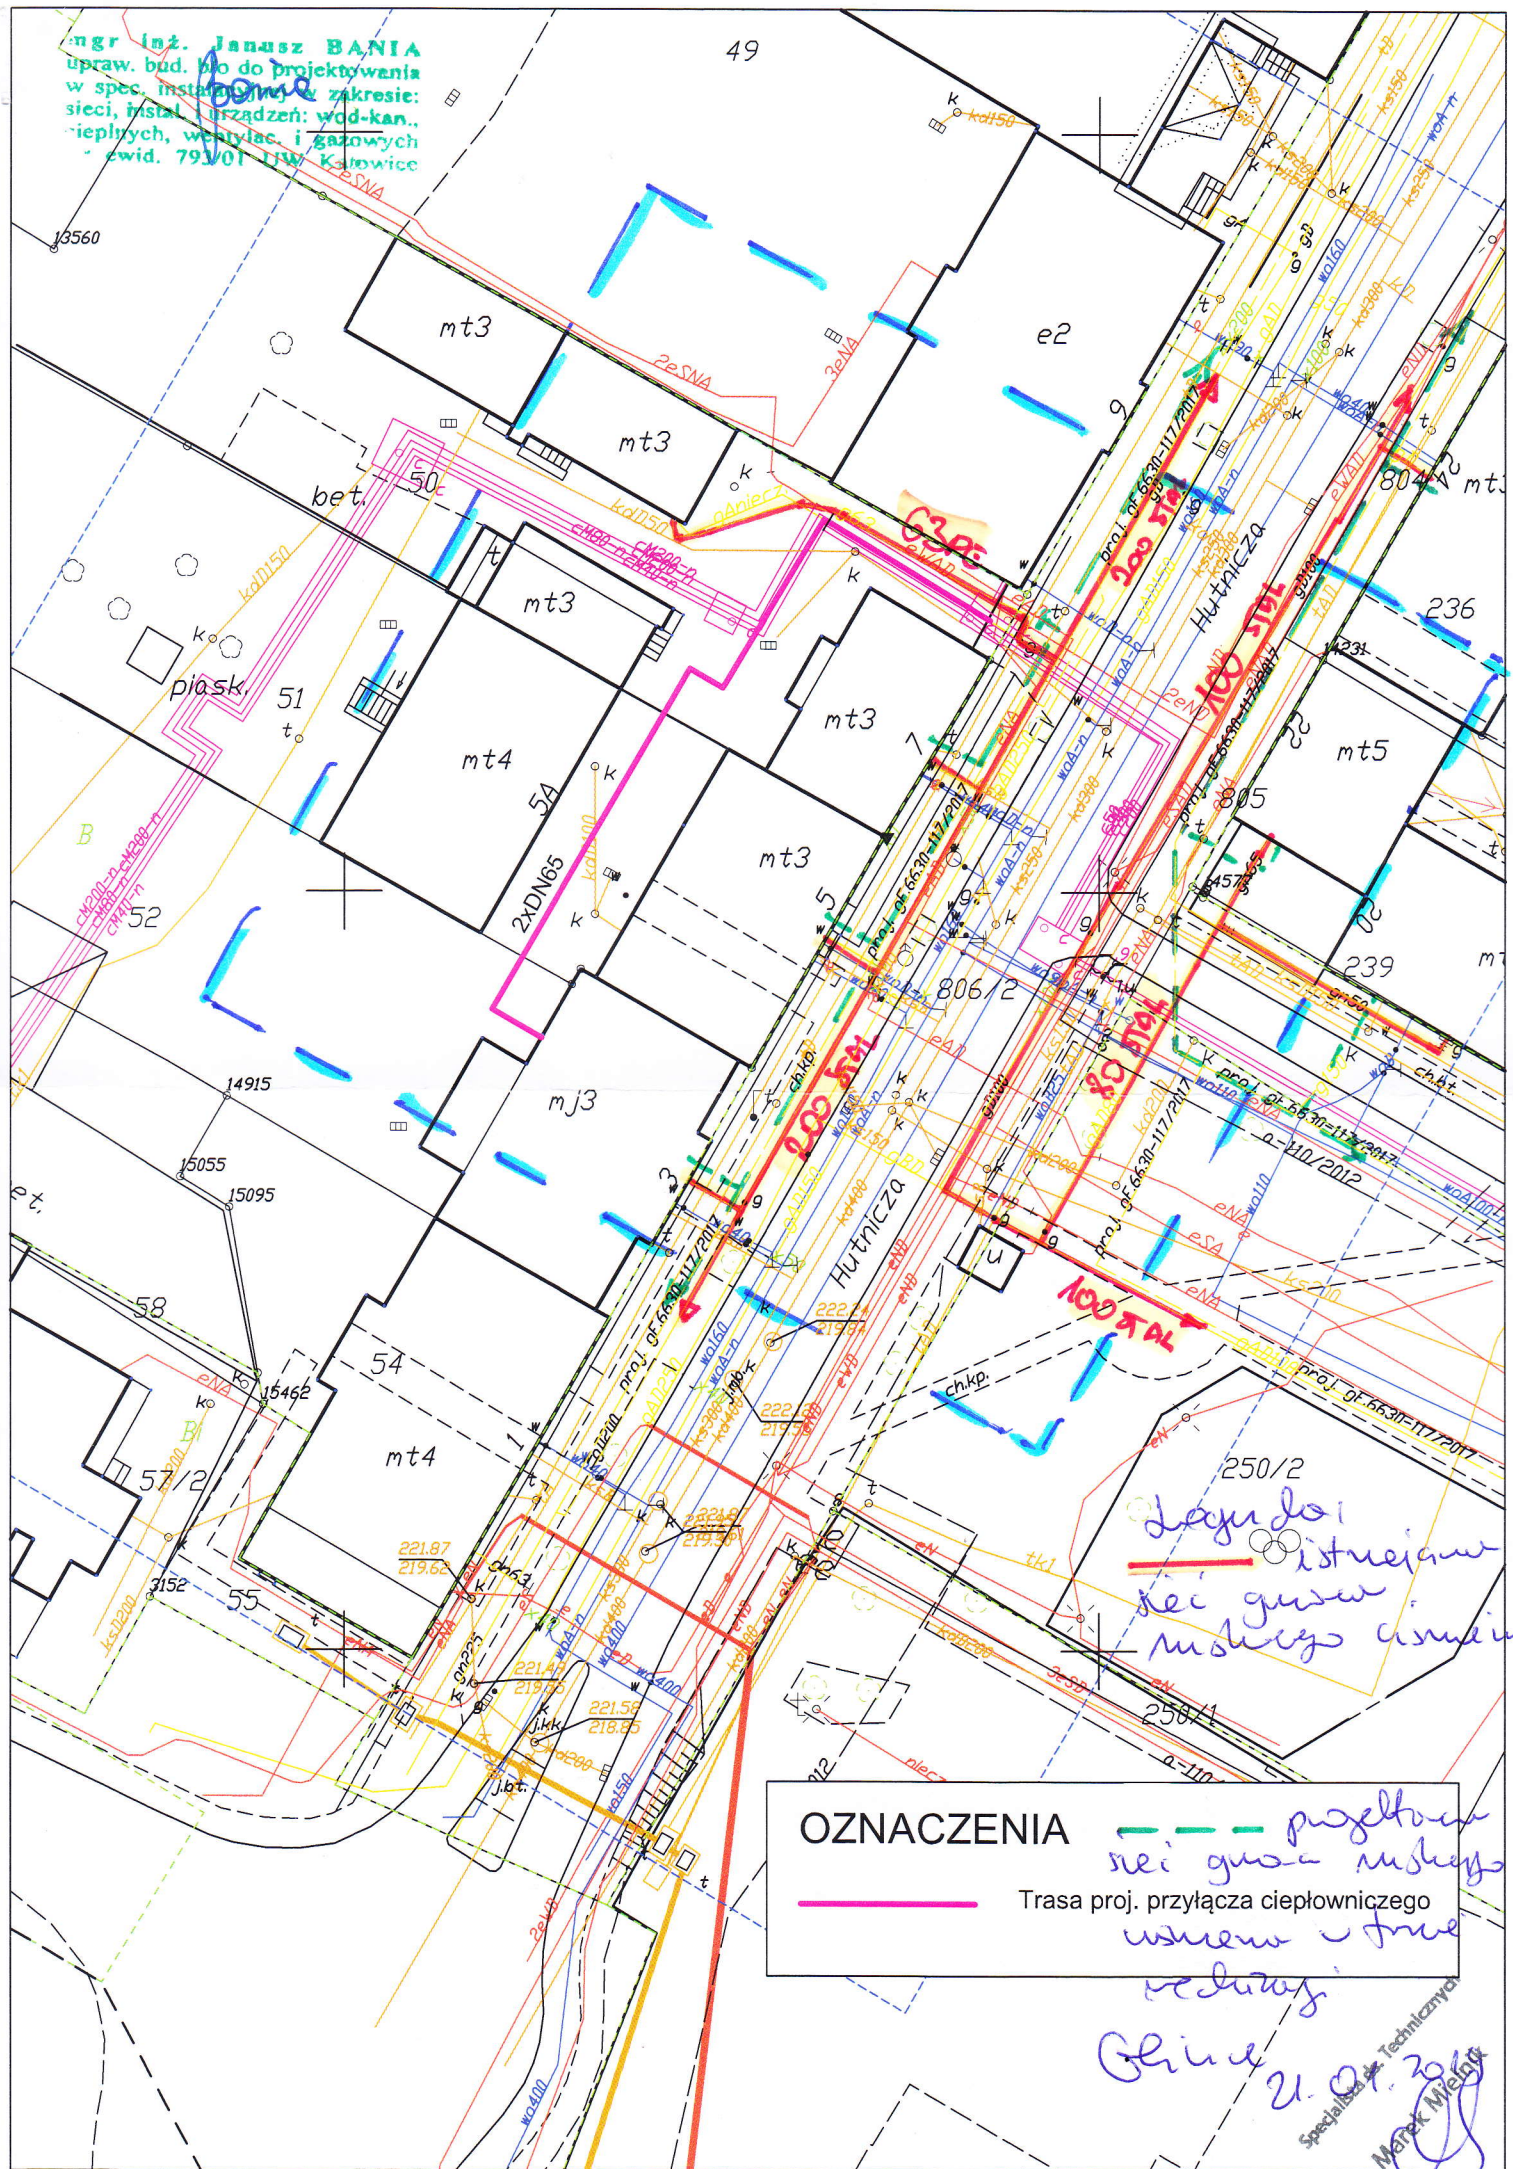

# OZNACZENIA

Trasa proj. przyłącza ciepłowniczego

*projekt  
 nie gwarantujemy  
 wykonania i  
 realizacji  
 Główny 21.01.2019  
 Specjalista Techniczny  
 Marek Między*